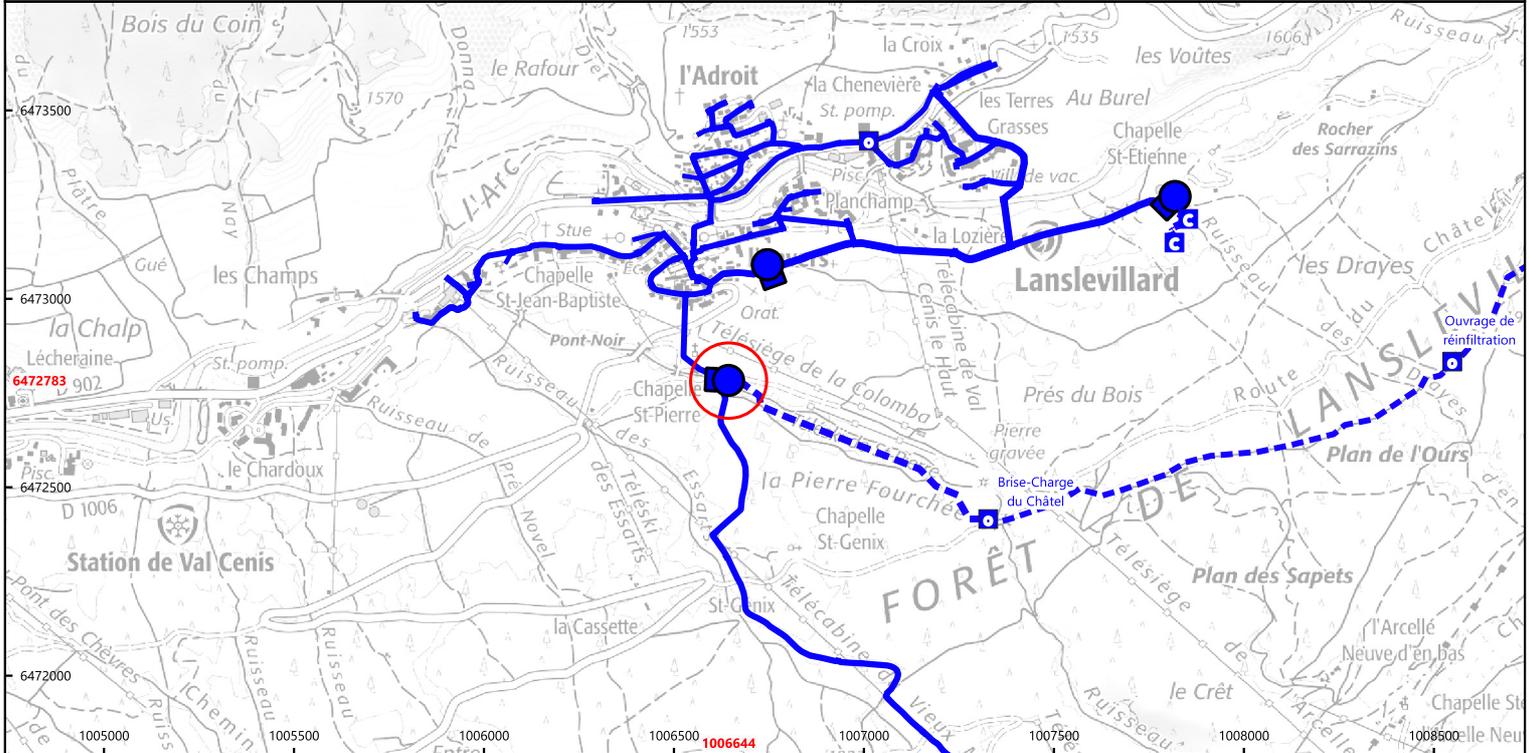




Situation géographique**Situation administrative et générale**

Maitre d'ouvrage :	Commune de Val-Cenis
Gestionnaire :	Commune de Val-Cenis
Type d'ouvrage :	Réservoir enterré
Remarques :	Réservoir hors service de l'unité du Châtel sur Lanslevillard Autrefois alimenté par la prise d'eau du Châtel

Caractéristiques principales

Année:	1960
Volume total:	300 m ³
Volume RI :	0
Adduction:	Hors service (Prise d'eau du Châtel)
Distribution:	Hors service (Lanslevillard)
Remarques :	Présence d'électricité Absence de supervision Présence GSM

Caractéristiques techniques de l'ouvrage

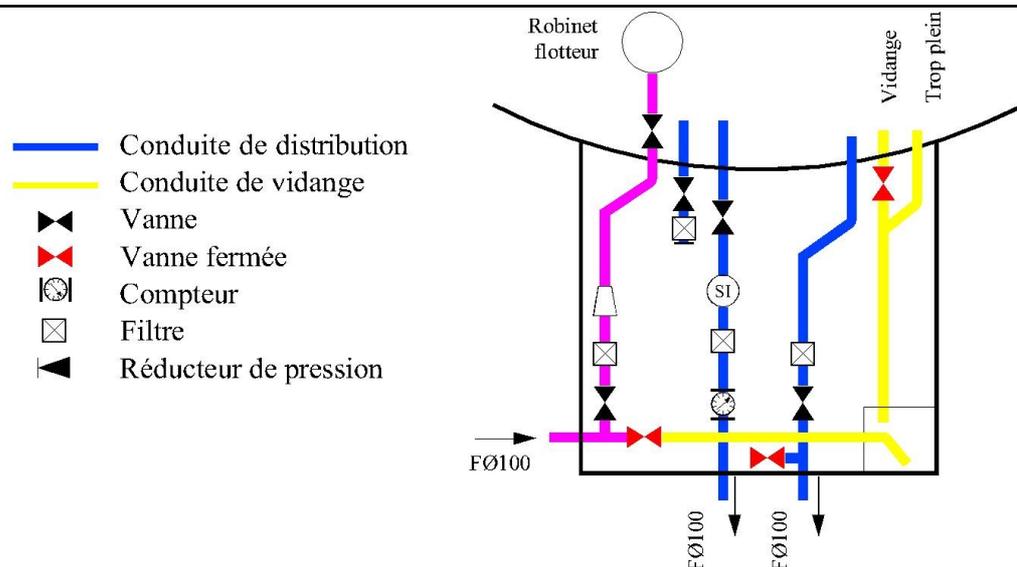

Dimensions: Cuve : Diam : 10 m / Htp : 4,3 m
Chambre : 2 m x 2 m

Comptage : Débit distribué

Supervision: —

Accès: Sécurisé

Etat accès : Moyen


Etat génie-civil: Bon

Etat éléments hydro: Vétuste

Vulnérabilité : Moyenne

Qualité et quantité d'eau produite

Photographies des ouvrages

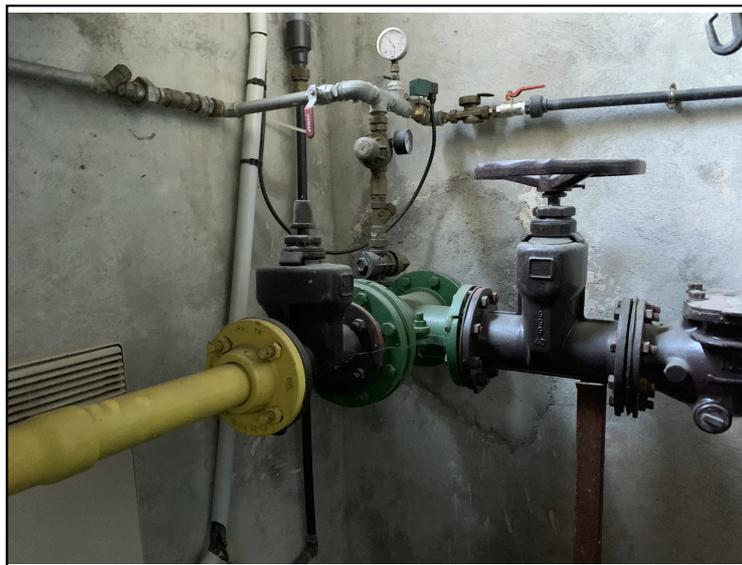

Bilan

Etat : moyen

Vulnérabilité : moyenne